

Framförande av arbetsfordon på banstråk

Standard Operating Procedure

■ Bromma Stockholm Airport



Innehåll

1. Översikt bild - 55 m från bankant.....	0
2. Bild 55 A (gräsområde mellan TWY Y1/Y2 och Y3)	1
3. Bild 55B (gräsområde mellan TWY Y3 och platta 1)	2
4. Bild 55C (asfaltområde framför platta 1)	3
5. Bild 55D (område mellan platta 1 och TWY Y4)	4
6. Bild 55E (gräsområde mellan TWY Y4 och TWY Y5)	5
7. Bild 55F (gräsområde mellan GP12 och THR12)	6
8. Bild 55G (gräsområde mellan GP12 och brandövningsplatsen)	7
9. Bild 55H (område mellan brandövningsplatsen och GP30)	8
10. Bild 55I (område mellan GP30 och THR30)	9

1.

1. Översikt bild - 55 m från bankant



Vid samtidig flygtrafik på RWY får arbetsfordon ej befinna sig närmare än **"55 meter från bankant"**, vilket skall uttalas i färdtillstånd (klarering) från TWR i enlighet med metodik och fraseologi föreskriven i TWR drifthandbok




Område närmare än "55m från bankant"

Referenser för 55m från bankant

- Nordöst om bana (banstråk mot TWY Y): Skyltar väntplatser, vindstrutor, mörkare asfalt från kanalisation. För detaljer se bilder 55A, 55B, 55C, 55D och 55E.
- Sydväst om bana (banstråk mot Linta): Aparatus GP, elbrunnar, mörkare asfalt från kanalisation. För detaljer se bilder 55F, 55G, 55H och 55I.


2. Bild 55 A (gräsområde mellan TWY Y1/Y2 och Y3)

Referenser för 55m från bankant

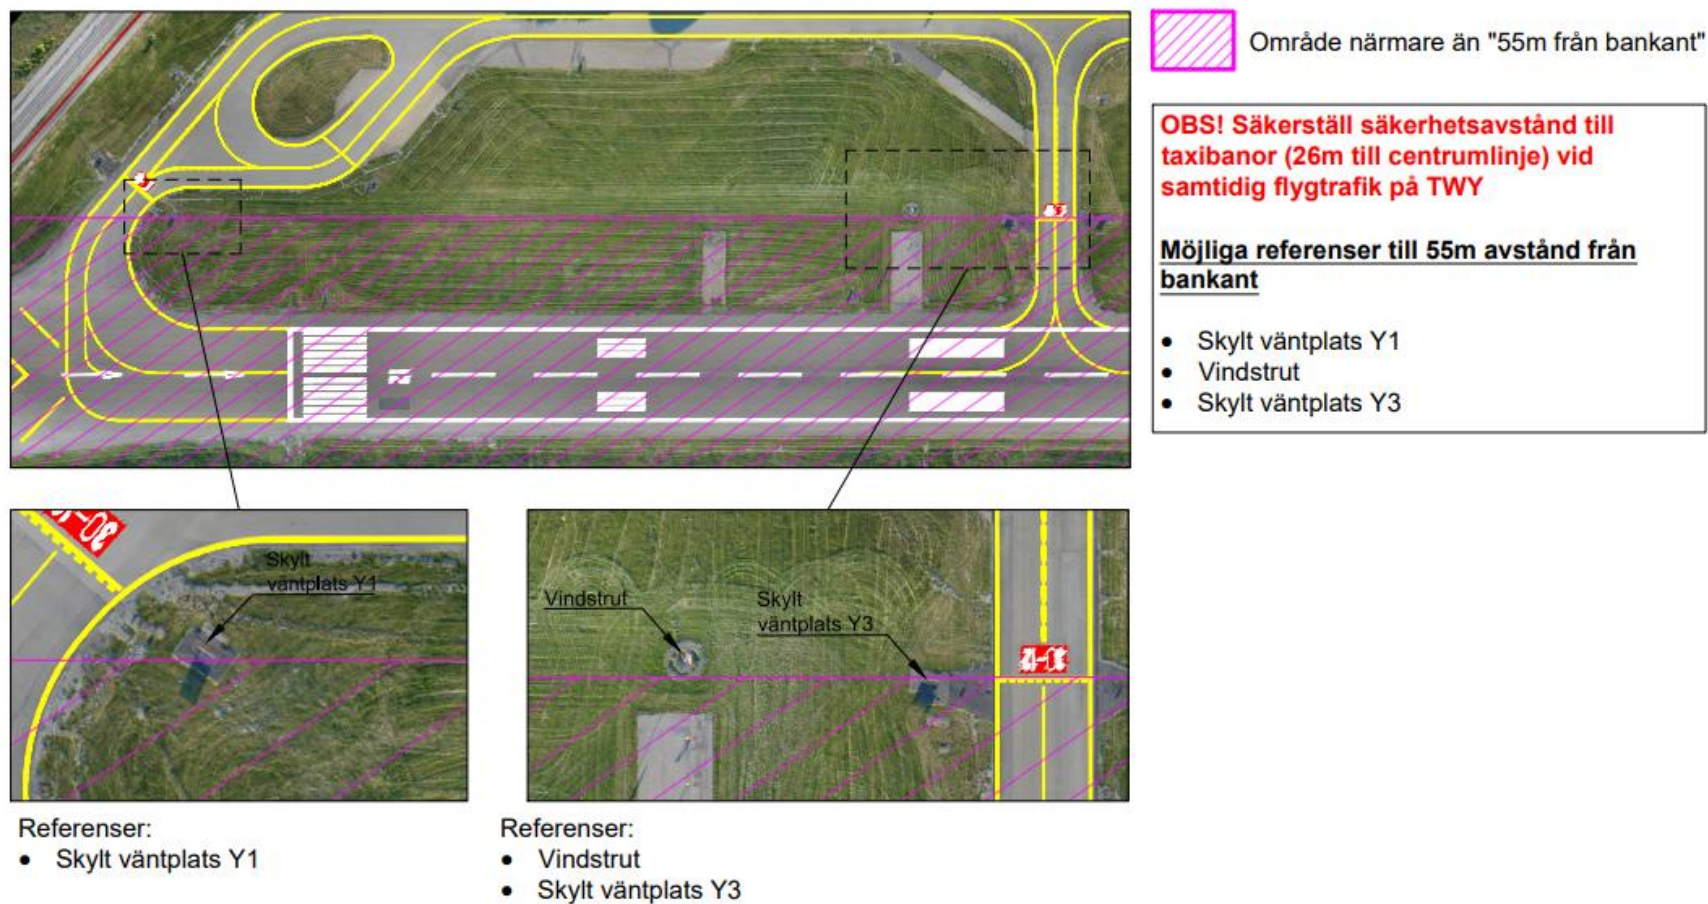


3. Bild 55B (gräsområde mellan TWY Y3 och platta 1)

Referenser för 55m från bankant

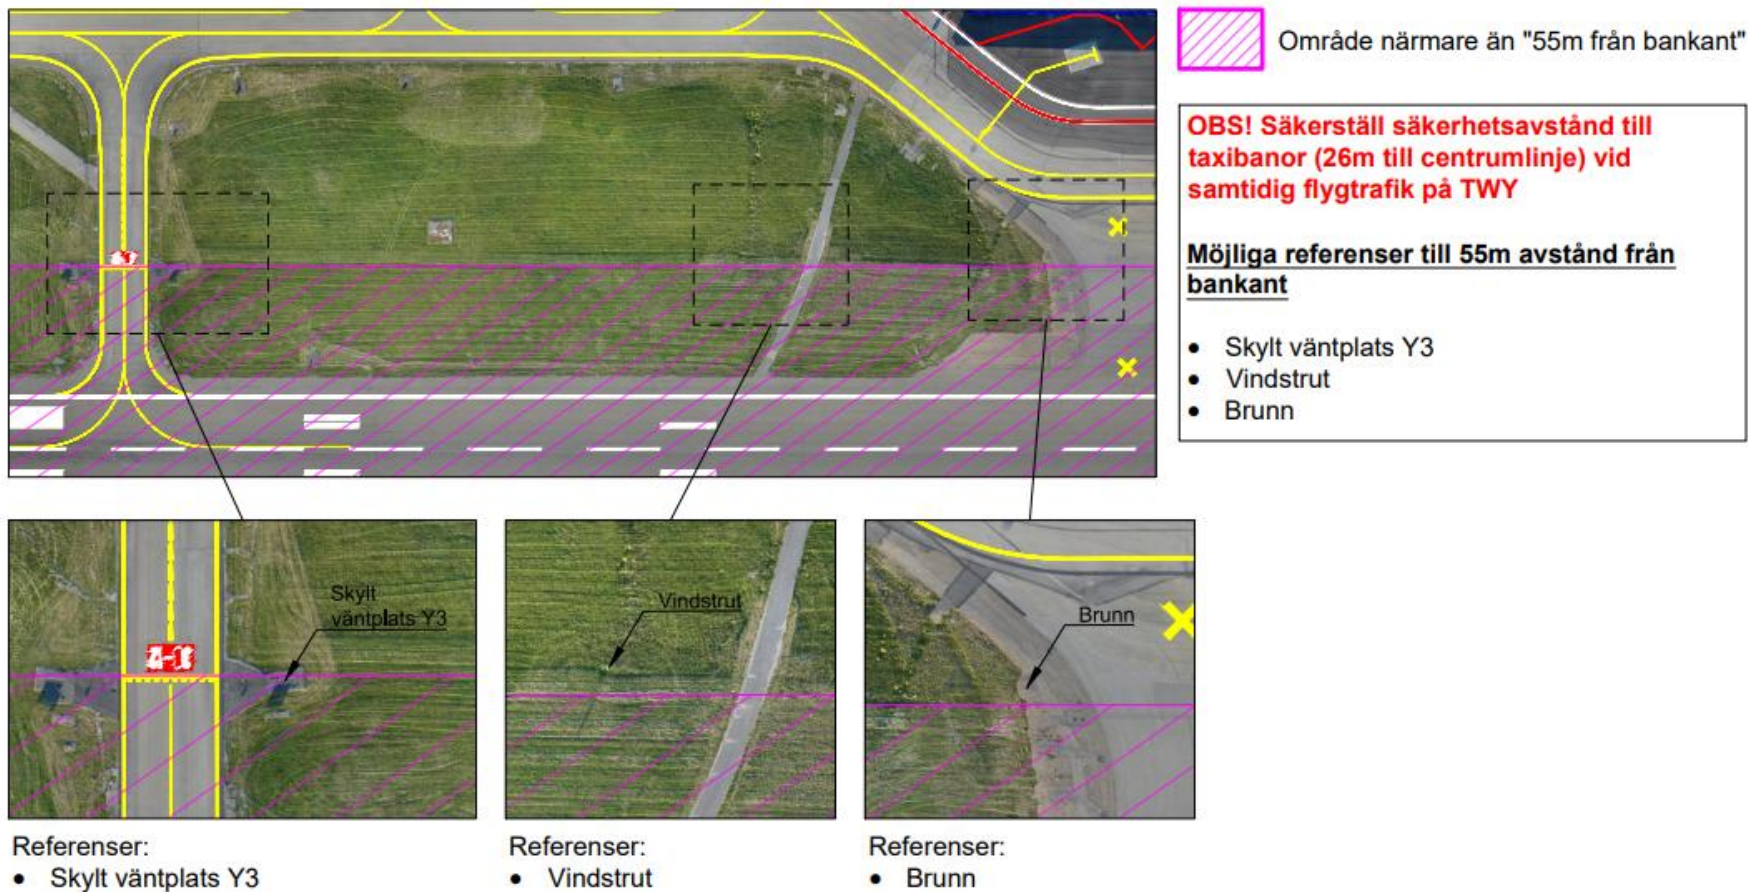

4. Bild 55C (asfaltsområde framför platta 1)

Referenser för 55m från bankant

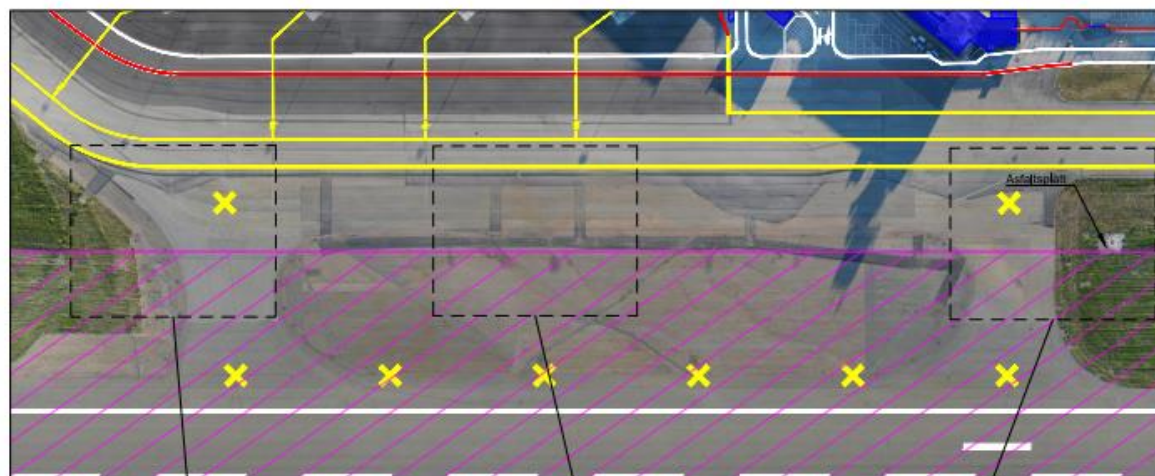


Område närmare än "55m från bankant"

OBS! Säkerställ säkerhetsavstånd till taxibanor (26m till centrumlinje) vid samtidig flygtrafik på TWY

Möjliga referenser till 55m avstånd från bankant

- Brunn
- Mörkare asfalt från kanalisation
- Asfaltsplätt på gräsyta

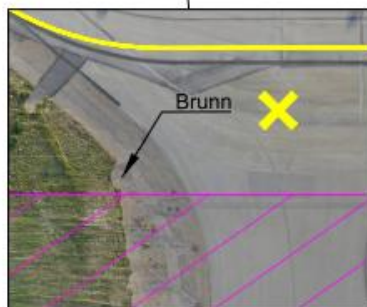


Referenser:

- Brunn



Referenser:

- Mörkare asfalt från kanalisation

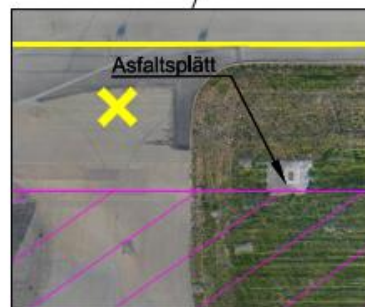


Referenser:

- Asfaltsplätt på gräsytan

5. Bild 55D (område mellan platta 1 och TWY Y4)

Referenser för 55m från bankant

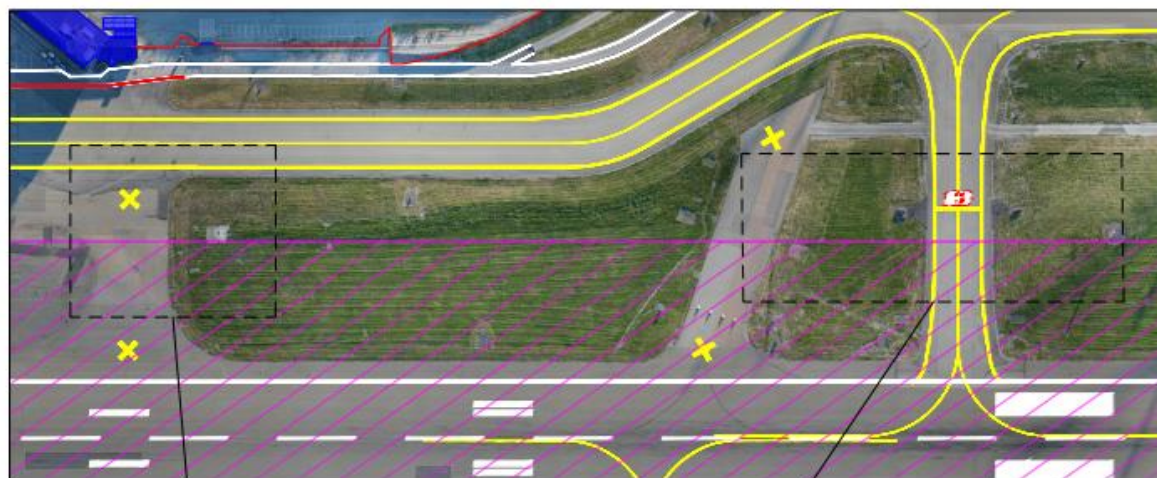

Område närmare än "55m från bankant"

OBS! Säkerställ säkerhetsavstånd till taxibanor (26m till centrumlinje) vid samtidig flygtrafik på TWY


Möjliga referenser till 55m avstånd från bankant

- Asfaltsplätt på gräsyta
- Skyltar väntplats Y4
- Vindstrut



Referenser:

- Asfaltsplätt på gräsyta

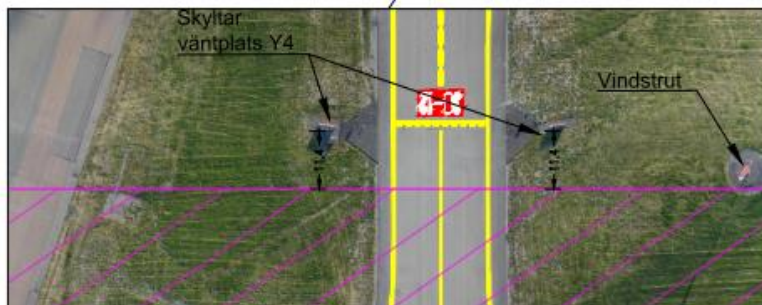


Referenser:

- Skyltar väntplats Y4
- Vindstrut

6. Bild 55E (gräsområde mellan TWY Y4 och TWY Y5)

Referenser för 55m från bankant

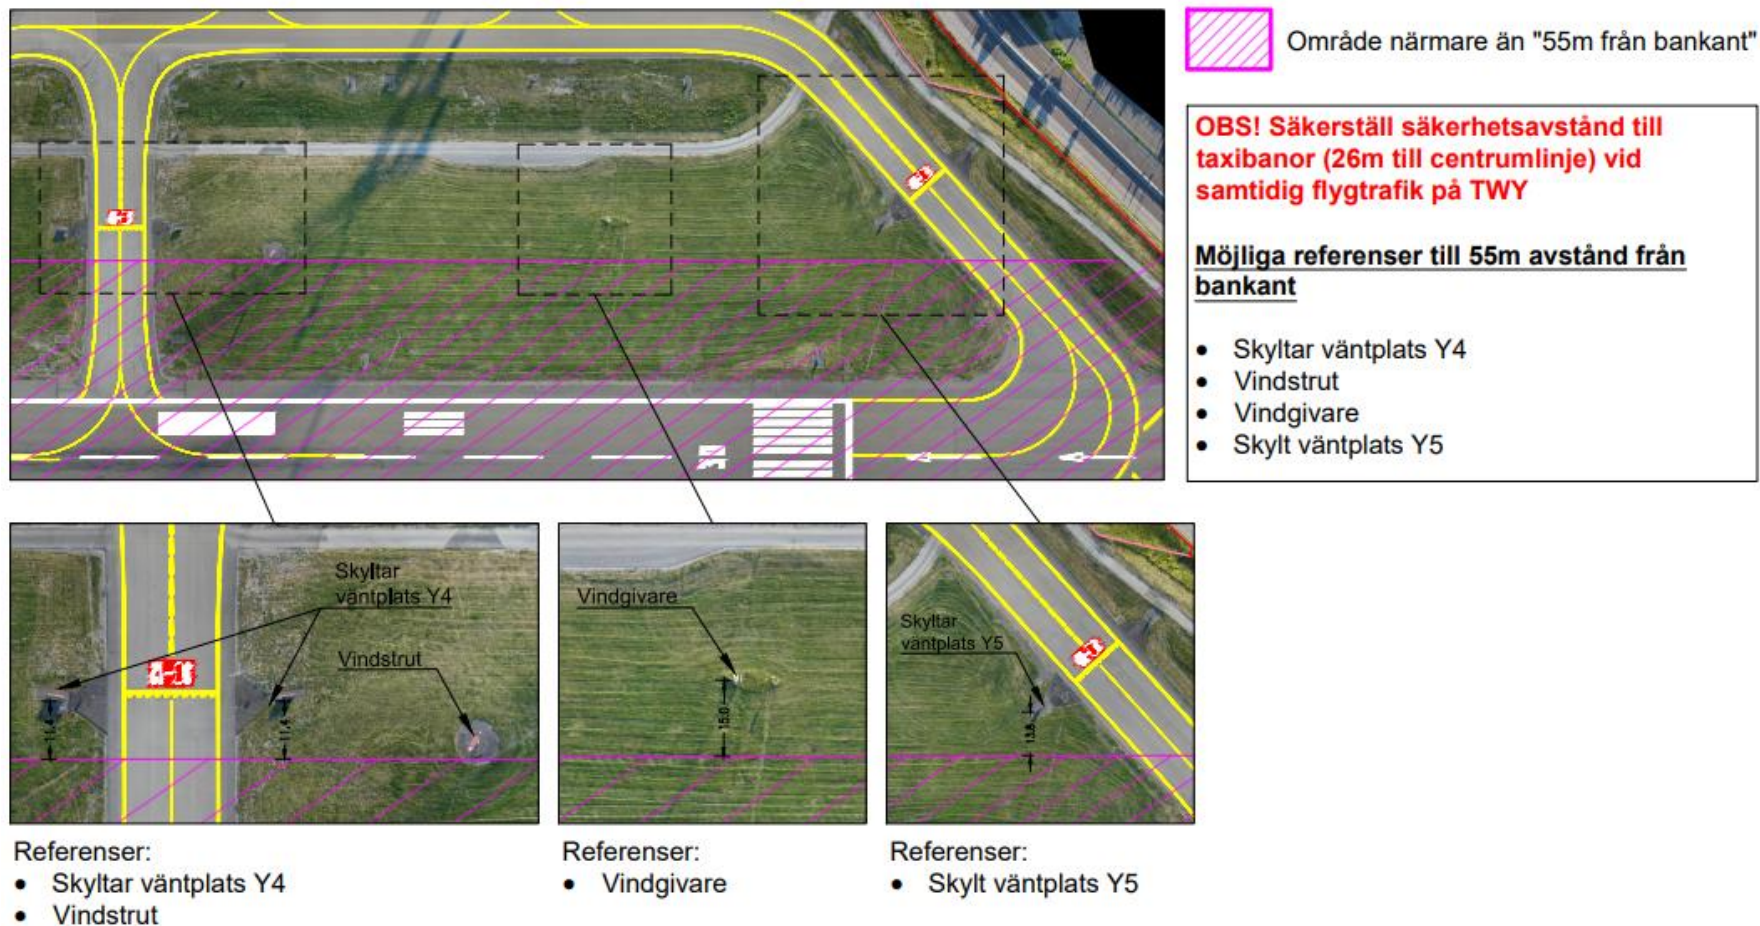

7. Bild 55F (gräsområde mellan GP12 och THR12)

Referenser för 55m från bankant




Område närmare än "55m från bankant"

OBS! Ta hänsyn till kritiskt och känsligt område (se AR A-11 Säkerhetsområden för navigations- och meteorologiutrustning)


Möjliga referenser till 55m avstånd från bankant

- Elbrunnar längs hela banstråket
- Aparathus GP12
- Reflekteringsytans kant GP12

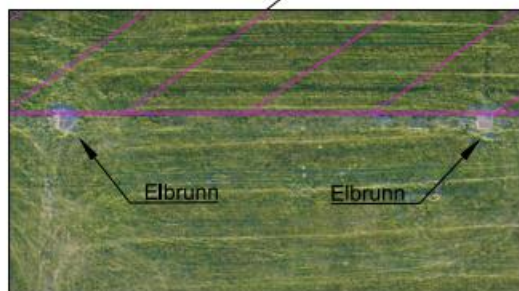

Referenser:

- Elbrunnar längs hela banstråket

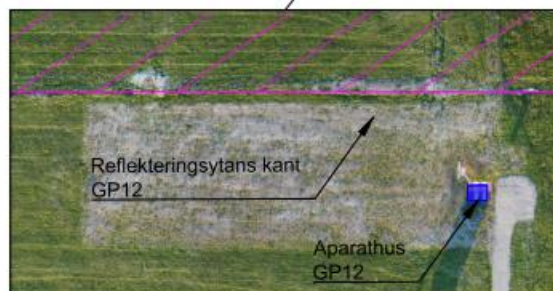

Referenser:

- Reflekteringsytans kant GP12
- Aparathus GP12

8. Bild 55G (gräsområde mellan GP12 och brandövningsplatsen)

Referenser för 55m från bankant




Område närmare än "55m från bankant"

OBS! Ta hänsyn till kritiskt och känsligt område (se AR A-11 Säkerhetsområden för navigations- och meteorologiutrustning)


Möjliga referenser till 55m avstånd från bankant

- Elbrunnar längs hela banstråket
- Aparatus GP12
- Reflekteringsytans kant GP12

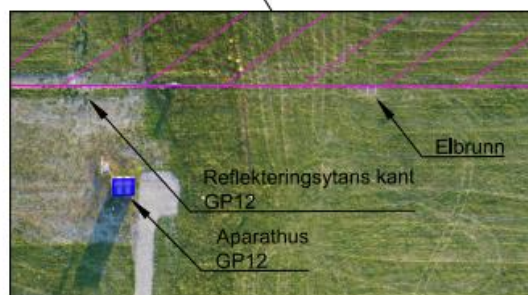

Referenser:

- Reflekteringsytans kant GP12
- Aparatus GP12
- Elbrunnar

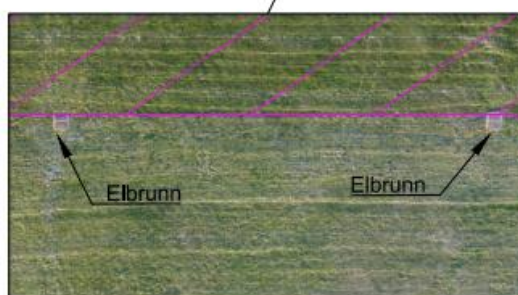

Referenser:

- Elbrunnar längs hela banstråket

9. Bild 55H (område mellan brandövningsplatsen och GP30)

Referenser för 55m från bankant



Område närmare än "55m från bankant"


OBS!

Ta hänsyn till kritiskt och känsligt område
(se AR A-11 Säkerhetsområden för
navigations- och meteorologiutrustning)

Säkerställ säkerhetsavstånd till taxibanor
(26m till centrumlinje) vid samtidig
flygtrafik på TWY


Möjliga referenser till 55m avstånd från bankant

- Mörkare asfalt från kanalisation
- Elbrunnar längs hela banstråket
- Aparathus GP30

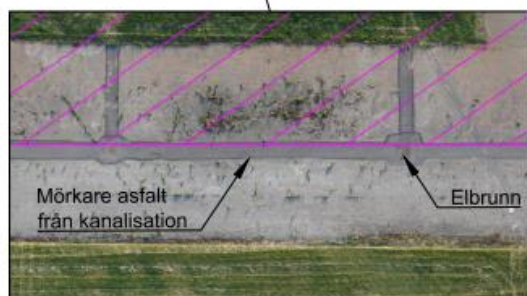

Referenser:

- Mörkare asfalt från kanalisation
- Elbrunnar

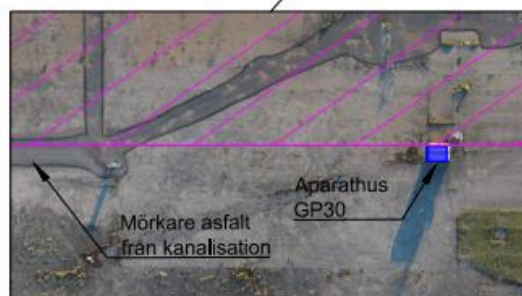

Referenser:

- Mörkare asfalt från kanalisation
- Aparathus GP30

10. Bild 55I (område mellan GP30 och THR30)

Referenser för 55m från bankant




Område närmare än "55m från bankant"

OBS! Ta hänsyn till kritiskt och känsligt område (se AR A-11 Säkerhetsområden för navigations- och meteorologiutrustning)

Möjliga referenser till 55m avstånd från bankant

- Aparathus GP30

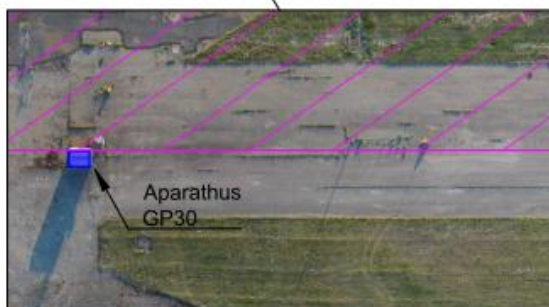

Referenser:

- Aparathus GP30